



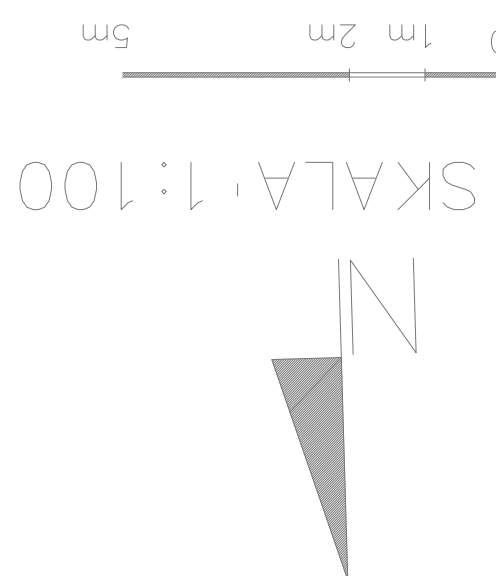


INSTALACJA WODNA
RZUT PRZYZIEMIA
Skala 1:100

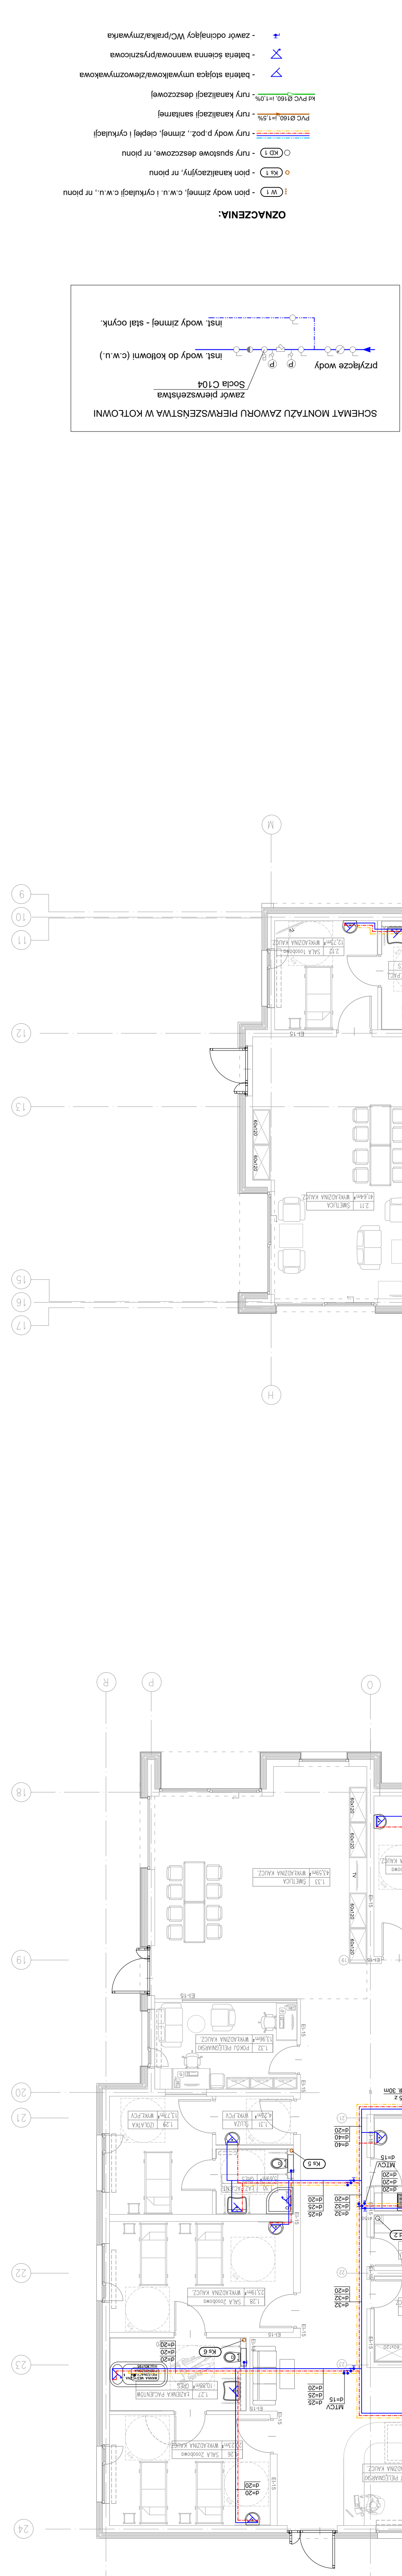

OZNACZENIA:

- W1 - pion wody zimnej, c.w. u. i odfiltracji c.w. u. nr pionu
- W2 - pion sanitacyjny, nr pionu
- W3 - rury spustowe deszczowe, nr pionu
- W4 - rury wody p. podł. zimnej, ciepłej i odfiltracji
- W5 - rury kanalizacji sanitarnej
- W6 - rury kanalizacji deszczowej
- W7 - balenia ścianowa wewnątrz i zewnętrzna
- W8 - zawór odcinający Wc/praktyczny

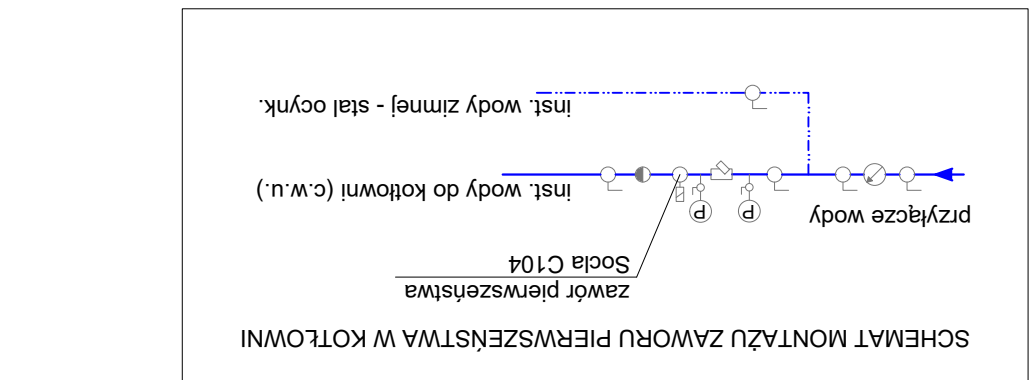

Wzrost	1,70
Waga	70
Temperatura ciała	36,6
Ciężar ciała	70
Wzrost	1,70
Waga	70
Temperatura ciała	36,6
Ciężar ciała	70
Wzrost	1,70
Waga	70
Temperatura ciała	36,6
Ciężar ciała	70

1. Rurociągi wody przebiegające wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
2. Rurociągi wody zimnej należy wykonać z rury PN16, natomiast rurociągi wody ciepłej i odfiltracji z rury PN16.
3. Dla zapewnienia utrzymania ciśnienia w instalacji przebiegającej wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych dwa węzły hydrauliczne o wydajności 2x 1,0 dm³/s, przy ciśnieniu p=0,2 MPa zamontować.